

Số/No: 605

1 5
Trang/Page:...../.....



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM (Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ Object: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ number of phase: 3 Sứ/Bushing: Plugin

Kiểu/ Model: BAD-Ngâm dầu Số/ Serial №: **220809K-04**

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ Rated Power (kVA): 160

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):

Cao áp/ HV: 22 Hạ áp/ LV: 0,4

Dòng điện danh định/ Rated Current (A):

Cao áp/ HV: 4,2 Hạ áp/ LV: 230,9

Tổ nối dây/ Connection: Dyn11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with:

- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
- TCVN 8525:2015


Kết quả/ Results: Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 21 tháng 11 năm 2022
Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN/
QC Department

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
general Director

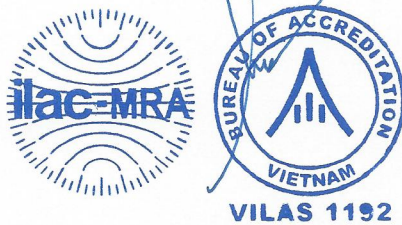

Trần Bá Sơn

Lê Văn Diễm

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS